

Na osnovu člana 44a Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara

"Službeni glasnik RS", broj 1 od 3. januara 2018.

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju posebni tehnički normativi bezbednosti od požara za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju industrijskih objekata.

Pored odredbi ovog pravilnika, na objekte iz stava 1. ovog člana, primenjuju se i drugi propisi i standardi kojima su propisani zahtevi zaštite od požara za objekte, delove objekta, opremu, instalacije i uređaje.

Član 2.

Pod industrijskim objektom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se objekat ili delovi objekta koji se koriste za proizvodnju (izradu, obradu, oplemenjivanje, pripremu tehnologije proizvodnje, kontrolu, distribuciju i sl.), privremeno skladištenje sirovina, poluproizvoda, proizvoda, alata i pomoćnih materijala, skladištenje negorive robe u negorivoj ambalaži, pripadajuće sporedne prostorije i slični delovi objekta koji su u funkciji proizvodnje.

Industrijskim objektom iz stava 1. ovog člana smatra se i objekat u kojem se obavljaju remontni radovi.

Član 3.

Ako se vrši rekonstrukcija ili dogradnja dela objekta iz člana 2. ovog pravilnika, i/ili instalacija, opreme i uređaja na tim objektima, odredbe ovog pravilnika primenjuju se samo na deo objekta i/ili na instalacije, opremu i uređaje koji su predmet rekonstrukcije ili dogradnje.

Rekonstrukcijom ili dogradnjom iz stava 1. ovog člana ne sme se umanjiti požarna bezbednost postojećeg objekta.

Član 4.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na:

- 1) industrijske objekte koji služe samo za montažu tehničkih postrojenja, a koje lica obilaze samo povremeno radi održavanja i kontrole;
- 2) industrijske objekte koji su otvoreni (kao npr. natkrivena spoljna postrojenja i sl.);
- 3) industrijske objekte, odnosno postrojenja za proizvodnju i/ili distribuciju energije;
- 4) delove industrijskih objekata koji služe uglavnom za administraciju i sl. i odvojeni su u poseban požarni segment (npr. čeon objekti).

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na industrijske objekte i postrojenja uređene posebnim propisima.

II. DEFINICIJE

lan 5.

Pojedini izrazi i pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

- 1) sporedne prostorije (kancelarije, laboratorije za ispitivanja, prostorija za razvoj, kuhinje, restorani, garderobe, sanitarne prostorije i dr.) su pripadajuće poslovne prostorije koje su povezane sa proizvodnim i skladišnim prostorom, ili su odvojene granicama građevinskim konstrukcijama otpornim prema požaru;
- 2) priručno skladište je prostorija u kojoj se, za potrebe tehnološkog procesa proizvodnje, čuvaju sirovine, poluproizvodi i proizvodi, ali ne duže od jednog dana;
- 3) vatrogasna jedinica subjekta zaštite od požara je vatrogasna jedinica koju je subjekt formirao u skladu sa odredbama propisa kojima je uređena oblast organizovanja zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara, a koja u svako doba za manje od 5 min od trenutka alarmiranja mora biti na mestu intervencija. Broj vatrogasaca mora biti ravnomerno raspoređen po smenama;
- 4) požarni sektor (PS) je deo objekta, odvojen od drugih delova objekta horizontalnim i vertikalnim pregradama otpornim prema požaru, sa jednom ili više etaža, koji se može samostalno tretirati u pogledu nekih tehnoloških i organizacionih mera bezbednosti od požara.

III. PRISTUP ZA VATROGASNA VOZILA

lan 6.

Svakom industrijskom objektu mora se obezbediti pristupni put izgrađen u skladu sa propisom kojim je uređena ova oblast.

Pristupni put iz stava 1. ovog člana mora biti uvek slobodan i na njemu nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje drugih vozila, niti postavljanje bilo kojih drugih prepreka koje ometaju vatrogasnu intervenciju.

lan 7.

Slobodnostojećim industrijskim objektima površine veće od 5.000 m² i industrijskim objektima u nizu površina je ukupna površina osnove poda veća od 5.000 m², mora se obezbediti pristupni put sa svih strana objekta (kružni put).

IV. GRAĐEVINSKE MERE ZA SPREČAVANJE PRENOSA POŽARA

lan 8.

Industrijski objekti moraju biti izvedeni tako da se spreči prenošenje požara i efekata eksplozije na objekte suseda.

Ispunjenost zahteva iz stava 1. ovog člana postiže se bezbednosnim rastojanjem i/ili izgradnjom posebnog zida prema susedu koji može sprečiti prenos eksplozivne smeše, požara i efekata eksplozije (udarnog talasa, letelih fragmenata i sl.) na susedni objekat.

Bezbednosno rastojanje iz stava 2. ovog člana određuje se proračunom u skladu sa srpskim ili stranim propisom kojim je obuhvaćena metodologija određivanja, uz saglasnost nadležnog organa za zaštitu od požara, ali ne može biti manja od 9 m.

Industrijski objekti kod kojih pretila opasnost samo od prenosa požara moraju biti postavljeni na bezbednom rastojanju u odnosu na susedne objekte i granice parcele ne manje od 5 m.

Izuzetno od stava 4. ovog člana rastojanje može biti i manje ukoliko je spoljni zid bez otvora, otporan prema požaru u skladu sa proračunom ali ne manje od 60 min i izveden od negorivog materijala.

član 9.

Gorivi materijal (palete, ambalaža, otpad i sl.) ne sme se smeštati na udaljenosti manjoj od 6 m od zida objekta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana gorivi materijal se može smeštati i uz sam zid objekta bez otvora izrađenog od negorivih materijala.

član 10.

Industrijski objekti se mogu izvoditi kao prizemni i višetažni objekti, sa ili bez podzemnih etaža.

Dvoetažni industrijski objekti koji imaju raspoređene prilaze za vatrogasce za obe nadzemne etaže i slični elementi konstrukcije ispunjavaju zahteve otpornosti prema požaru 90 min i izrađeni su od negorivih građevinskih materijala, mogu se posmatrati kao prizemni industrijski objekti.

Požarni sektor u prostorijama koje se potpuno ili delimično nalaze ispod nivoa terena (kota pada 1 m ispod nivoa terena) ne sme iznositi više od 1.000 m² na nivou suterena, a na svakoj nižoj etaži 500 m² i mora biti izdvojen zidom i drugim konstrukcijama koje su otporne prema požaru 90 min izvedene od negorivih građevinskih materijala.

Izuzetno od stava 3. ovog člana površine se mogu uveštati u slučaju kada je ovim prostorijama omogućen prilaz vatrogascima sa spoljne strane.

Izuzetno od stava 3. ovog člana površine požarnih sektora mogu se uveštati maksimalno tri puta ukoliko su na ovim etažama predviđeni stabilni sistemi za gašenje požara.

član 11.

Otpornost prema požaru konstruktivnih elemenata industrijskog objekta određuje se računskim putem.

Zidovi otporni prema požaru koji razdvajaju požarne sektore izdižu se najmanje 0,5 m iznad krovnog pokrivača.

Izuzetno od stava 2. ovog člana mogu se primeniti i druga tehnička rešenja koja će pouzdano spremiti širenje požara preko krova.

Spremanje prenosa požara na granici požarnih sektora u zoni spoljnog zida ostvaruje se horizontalnim prekidnim rastojanjem ne manjim od 1 m ili izvođenjem rebra dužine 0,5 m (mereno od fasade), gde je otpornost prema požaru najmanje jednaka otpornosti prema požaru zida iz stava 2. ovog člana.

Spremanje prenosa požara na granici požarnih sektora u zoni spoljnog zida ostvaruje se vertikalnim prekidnim rastojanjem ne manjim od 1 m, gde je otpornost prema požaru najmanje jednaka otpornosti prema požaru zida iz stava 2. ovog člana.

V. EVAKUACIONI PUTEVI

član 12.

Industrijski objekti gde je površina osnove veća od 1.600 m² koji u svom sastavu imaju više od dve etaže moraju imati najmanje dva stepeništa za evakuaciju, od kojih jedno stepenište može biti spoljno evakuaciono.

Evakuacija lica iz podrumskih i suterenskih nivoa mora biti omogućena, na način da se ista može bezbedno izvršiti preko stepeništa na dve različite strane, koja imaju izlaze direktno u otvoren prostor ili u drugi požarni sektor.

Stepeništa na putevima evakuacije moraju biti od negorivih materijala.

član 13.

U evakuacione puteve u industrijskim objektima spadaju pre svega glavni prolazi u proizvodnim prostorima i skladištima, izlazi iz ovih prostorija, koridori evakuacije, evakuaciona stepeništa i izlazi koji vode u spoljni prostor.

Ukoliko postoji više evakuacionih puteva, jedan od ovih puteva može voditi u drugi požarni sektor koji mora da ima izlaze direktno napolje ili ka evakuacionom stepeništu sa bezbednim izlazom napolje.

Sa svakog mesta nekog proizvodnog ili skladišnog prostora treba da bude dostupan jedan glavni prolaz širine najmanje 0,8 m.

član 14.

Licima koja se evakuuju, sa svakog mesta u proizvodnom prostoru, mora biti dostupan najmanje jedan izlaz tako da rastojanje između polazne tačke i izlaza iznosi najviše:

- 1) 35 m ako je prosečna unutrašnja visina prostorije do 5 m;
- 2) 50 m ako je prosečna unutrašnja visina prostorije veća od 10 m.

Ukoliko je požarni sektor iz koga se vrši evakuacija opremljen stabilnim sistemom za dojavu požara ili stabilnim sistemom za gašenje požara, tada rastojanje između polazne tačke i izlaza iznosi najviše:

- 1) 50 m ako je prosečna unutrašnja visina prostorije do 5 m;
- 2) 70 m ako je prosečna unutrašnja visina prostorije veća od 10 m.

Ako je prosečna unutrašnja visina između 5 m i 10 m vrednosti se mogu dobiti interpolacijom.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, ukoliko se prostor iz koga se vrši evakuacija nalazi u prizemlju industrijskog objekta, a opremljen je stabilnim sistemom za dojavu požara, tada rastojanje između polazne tačke i izlaza iznosi najviše 120 m, ako je prosečna unutrašnja visina prostorije veća od 7 m.

član 15.

Vrata na putu za evakuaciju moraju biti zaokretna, tako da se otvaraju u smeru evakuacije, ne smeju imati prag i moraju biti odgovarajuće širine kojom se obezbeđuje sigurna evakuacija lica.

Izuzetno od stava 1. ovog člana može se dozvoliti i drugo tehničko rešenje vrata u zavisnosti od potreba tehnologije, pod uslovom da isto obezbeđuje sigurnu evakuaciju lica, ili se pored njih mora predvideti ugradnja zaokretnih vrata iz stava 1. ovog člana.

Ako se na krajnjem izlazu iz proizvodnog ili skladišnog prostora predviđaju vrata iz stava 2. ovog člana, ista se moraju otvoriti na signal sistema za dojavu požara i posedovati mehanizam za elektro i mehaničku deblokadu vrata, ili se pored njih mora predvideti ugradnja zaokretnih vrata iz stava 1. ovog člana.

VI. TEHNOLOŠKE MERE BEZBEDNOSTI

član 16.

Tehnološke mere bezbednosti koje proisti u iz zahteva tehnološkog procesa, a značajne su u postupku utvrđivanja zahteva zaštite od požara za konstrukciju, materijale, instalacije i opremanje zaštitnim sistemima i uređajima i sl., čine obaveznu sadržinu tehničke dokumentacije za izgradnju i eksploataciju objekta. Obavezno se definišu: fizičko-hemijske karakteristike i količina materija koje se koriste u tehnološkom procesu, oznake opasnosti, način postupanja sa ovim materijama, način skladištenja, korišćenja i transporta ovih materija, vrsta tehnološkog procesa, procena opasnosti od požara koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili skladište, analiza bitnih parametara procesa, zahtevi za ugradnjom opreme, instalacija i uređaja radi praćenja parametara procesa i utvrđivanje njihove zaštitne funkcije i sl.

član 17.

U industrijskim objektima u kojima se odvijaju tehnološki procesi u kojima se koriste, skladište, drže ili proizvode zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi u količinama koje mogu da formiraju zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu moraju se predvideti posebni uslovi utvrđeni zakonom i posebnim propisima kojima je uređena ova oblast, na način primeren tehnološkom procesu.

član 18.

Sirovine, poluproizvodi, proizvodi i pomoćni materijali odlažu se u posebnim prostorijama (privatnim skladištima) prema tehnološkom projektu, kojim se definiše kapacitet, visina slaganja, način i vreme skladištenja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, sirovine, polugotovi i gotovi proizvodi na kojima je završena predviđena faza tehnološkog procesa se mogu odložiti na posebno određenoj površini u prostoru namenjenom za proizvodnju, u trajanju i na način utvrđen tehnološkim projektom, dok se ne prenesu na mesto za sledeću fazu proizvodnje ili na mesto predviđeno za odlaganje gotovih proizvoda.

član 19.

Na podovima se moraju označiti saobraćajnice i tehnološka područja (privatna skladišta, površine za odlaganje proizvoda, područja oko mašina i radnih mesta, linija montaže i sl.).

U prostorijama ili delovima velikih prostorija u kojima je otkriveno prisustvo materija koje mogu da stvaraju eksplozivnu smešu podovi se izvode kao elektroprovodljivi i izrađeni od materijala koji ne varni i pri udaru.

član 20.

Punjenje sekundarnih baterija i baterijskih postrojenja (stacionarne baterije) mora se vršiti u posebnoj prostoriji industrijskog objekta, pri čemu se moraju ispuniti zahtevi utvrđeni standardom SRPS EN 50272-2.

Punjenje sekundarnih baterija i baterijskih postrojenja (baterije za vozila) koja se koriste za električna industrijska vozila može se vršiti i u prostoru industrijskog objekta, pri čemu se moraju ispuniti zahtevi utvrđeni standardom SRPS EN 62485-3.

VII. SISTEMI VENTILACIJE I GREJANJA

član 21.

Prostorija za smeštaj kotlova i generatora toplote u objektu (kotlovi na vrsto i tečno gorivo, gasni kotlovi i sl.) mora ispunjavati sledeće uslove:

- 1) zidovi i me uspratna konstrukcija prostorije otporni prema požaru 60 min moraju biti izvedeni od negorivih građevinskih materijala;
- 2) vrata na ulazu u prostoriju postavljaju se sa spoljne strane objekta, a u slučaju kada se u prostoriju ulazi iz objekta vrata moraju biti otporna prema požaru 60 min;
- 3) skladišni prostor za gorivo (vrsto, tečno ili gasovito) mora se nalaziti van objekta ili u bezbednom prostoru objekta.

Skladišni prostor za gorivo (vrsto, tečno ili gasovito) mora se nalaziti van objekta ili u prostoriji gdje su zidovi, me uspratna konstrukcija i vrata otporni prema požaru 90 min i izvedeni od negorivih građevinskih materijala.

Izuzetno od stava 2. ovog članka u slučaju kada se vrsto gorivo doprema transporterom iz skladišnog prostora do kotla, ove prostorije se mogu posmatrati kao jedinstven prostor gdje su zidovi, me uspratna konstrukcija i vrata otporni prema požaru 90 min i izvedeni od negorivih građevinskih materijala.

Izuzetno od stava 1. ovog članka kotlovi i generatori toplote snage do 50 kW mogu se nalaziti i u proizvodnim i skladišnim prostorima.

Kada se u objektu predviđa izgradnja prostorije za smeštaj kotlova i generatora toplote, kao i prostorije za skladištenje goriva za koje su tehnički zahtevi utvrđeni posebnim propisima, tada se primenjuju odredbe posebnih propisa kojima je uređena ova oblast.

Kada se za potrebe kotlova, generatora toplote i tehnološkog procesa kao gorivo koristi komprimovani prirodni gas (KPG), elementi postrojenja koje gasine moraju ispunjavati sledeća bezbednosna rastojanja:

	IZVORI OPASNOSTI	
	Boce za skladištenje uključujući i vozilo za isporuku gasa	Odušci u normalnom radu i odušni ventili
	BEZBEDNOSNA RASTOJANJA	
	[m]	
Objekti	> 5	> 5
Javni putevi	> 5	> 5
Granica (ograda) postrojenja	> 2	> 5
Regulaciona stanica	> 2	> 5
Interni putevi i pešačke staze	> 3	> 5
Skladišta ostalih tipova goriva	> 5	> 5
Prilaz za servis	> 2	-

Zapaljive materije	> 4	> 4
--------------------	-----	-----

Elementi postrojenja za komprimovani prirodni gas (KPG) se smeštaju na betonskom platou, u ogradi visine 2 m i moraju ispunjavati odredbe posebnih propisa kojima je ure ena ova oblast.

Regulaciona stanica se postavlja u granicama postrojenja za komprimovani prirodni gas (KPG), na rastojanju ve em od 5 m od objekata.

Na pojam zona opasnosti od eksplozije i izvora opasnosti, u smislu ovog pravilnika, primenjuju se odredbe srpskog standarda SRPS EN 60079-10-1.

Zone opasnosti od eksplozije koje se mogu stvoriti prilikom normalnog rada postrojenja za komprimovani prirodni gas (KPG) za pojedine elemente iznose:

IZVORI OPASNOSTI	ZONE OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA	
	Zona 2	Zona 1
	RASTOJANJA	
Spoj cevovoda sa bocama	5 m u radijusu od priklju ka	NEMA
Krajevi odušnih cevovoda	15 m vertikalno, oblik kupe sa uglom od 60°	3 m u radijusu od krajeva odušnih cevovoda

lan 22.

U proizvodnim prostorima moraju se predvideti površine za odvo enje toplote (otvori, vrata ili prozori) postavljene u gornjoj tre ini spoljnih zidova ili otvori smešteni na tavanici objekta, ija je površina najmanje 2% od površine prostora, kao i otvori za dovod svežeg vazduha u donjoj tre ini prostora ukupno iste površine, ali koja ne može biti manja od 6 m².

Otvori iz stava 1. ovog lana moraju biti otvoreni ili izvedeni na na in da se obezbedi njihovo lako otvaranje.

VIII. ELEKTRI NE INSTALACIJE

lan 23.

Ako se elektroenergetsko postrojenje visokog napona postavlja u industrijski objekat, delovi postrojenja podložni požaru moraju se smestiti u prostoriju koja je od ostalih prostorija odvojena pregradama otpornim prema požaru 90 min, kao i vratima otpornim prema požaru 30 min.

Izuzetno od stava 1. ovog lana, elektroenergetsko postrojenje sa uljnim transformatorima pojedina nih nazivnih snaga do 1.600 kVA i elektroenergetsko postrojenje sa suvim transformatorima može da se postavi u posebnu prostoriju ili proizvodni prostor ali na na in koji ne ugrožava bezbednost lica i pod uslovom da su primenjene efikasne mere za zaštitu od pojave i širenja požara.

lan 24.

Osim redovnog napajanja elektri nom energijom iz distributivne mreže, u objektima se mora obezbediti i rezervni izvor snabdevanja elektri nom energijom slede ih ure aja i sistema:

1) sigurnosne rasveta evakuacionih puteva (stepeništa, hodnici, natpisi za bržu evakuaciju i sl.);

- 2) uređaja za podizanje pritiska u hidrantskoj mreži, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno;
- 3) instalacija za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru;
- 4) instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;
- 5) instalacija i uređaja za gašenje požara.

Napajanje električnom energijom uređaja i sistema iz stava 1. ovog člana mora se predvideti u trajanju predviđenom za rad navedenih sistema, a u skladu sa tehničkim propisima kojima je bliže uređena ta vrsta sistema, ali ne manje od 30 min.

član 25.

Rezervni izvor za snabdevanje električnom energijom uređaja i sistema iz člana 24. ovog pravilnika mora se postaviti u prostoriju čiji su zidovi, međuspratna konstrukcija i vrata izvedeni od negorivih građevinskih materijala i otporni prema požaru u trajanju predviđenom za rad navedenih sistema, a u skladu sa tehničkim propisima kojima je bliže uređena ta vrsta sistema, ali ne manje od 30 min.

Rezervni izvor iz stava 1. ovog člana mora se automatski uključivati.

Prostorija iz stava 1. ovog člana, mora se dobro provetravati i ne sme biti ugrožena eksplozivnim atmosferama.

član 26.

Osvetljenje znakova za usmeravanje kretanja lica i osvetljenje podova evakuacionih puteva u hitnim slučajevima mora biti u skladu sa odredbama standarda SRPS EN 1838, SRPS EN 60598-2-22 i SRPS EN 50172, koji bliže uređuju ovu oblast.

član 27.

Električni razvod sistema, uređaja i instalacija, koji funkcionišu u režimu požara, mora obezbediti napajanje električnom energijom u periodu koji je definisan tehničkim propisima kojima je bliže uređena ta vrsta sistema, ali ne manje od 30 min.

IX. LIFTOVI

član 28.

Pogon hidrauličnog lifta i/ili teretnih platformi mora biti smešten u posebnu prostoriju koja se mora izvesti na način kojim se sprečava isticanje ulja iz prostorije izvođenjem praga na vratima, ugradnjom tehnološkog suda ili drugim tehničkim rešenjem, kako bi celokupna količina ulja u slučaju izlivanja ostala unutar prostorije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana može se primeniti i drugo tehničko rešenje kojim se obezbeđuje zaštita od isticanja ulja.

X. POSEBNI SISTEMI I MERE

član 29.

Industrijski objekti moraju biti obezbeđeni spoljnom i unutrašnjom hidrantskom mrežom u skladu sa posebnim propisom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana industrijski objekti ne moraju biti obezbeđeni unutrašnjom hidrantskom mrežom ukoliko je ukupna površina objekta manja od 150 m² i proračunsko požarno opterećenje manje od 100 kWh/m².

Član 30.

U industrijskim objektima, u zavisnosti od vrste tehnološkog procesa, mora se predvideti potreban broj mobilnih uređaja za gašenje požara, u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima proizvođača uređaja i opreme.

XI. PRORAČUNSKO ODREĐIVANJE POTREBNE OTPORNOSTI NA POŽAR ELEMENATA KONSTRUKCIJE

Član 31.

Radi utvrđivanja zahteva za otpornost prema požaru elemenata konstrukcije prema klasama bezbednosti od požara, računski se određuje ekvivalentno trajanje požara t_a i proračunski potrebna otpornost prema požaru ert_F , a u zavisnosti od različitih scenarija požara i načina dokazivanja.

Gravevinske konstrukcije za razdvajanje požarnih sektora i njihove nosive konstrukcije moraju u pogledu svoje nosivosti da odgovaraju najmanje ekvivalentnom trajanju požara odnosno proračunski potrebnoj otpornosti prema požaru.

Proračunski potrebna otpornost prema požaru utvrđuje se za svaki požarni sektor, pri čemu se, radi utvrđivanja ekvivalentnog trajanja požara, polazi od prosečnog požarnog opterećenja i prosečnih uslova ventilacije u požarnom sektoru.

Kod požarnih sektora sa više etaža potrebno je da se, pored utvrđivanja ekvivalentnog trajanja požara u požarnom sektoru, odredi i ekvivalentno trajanje požara $t_{a,Ei}$ za svaku etažu.

Klase bezbednosti od požara

Član 32.

Pojedinačni gravevinski elementi svrstavaju se u jednu od sledećih klasa bezbednosti od požara (*SKb3* do *SKb1*):

Klasa bezbednosti od požara SKb3

Gravevinski elementi za koje se postavljaju visoki zahtevi:

- 1) zidovi i međuspratne konstrukcije, koji odvajaju požarne sektore;
- 2) nosevi i elementi i elementi za ukrućenje, čije otkazivanje može da dovede do urušavanja noseve konstrukcije (nosevi i deo konstrukcije, celokupne konstrukcije) ili konstrukcije požarnog sektora.

Klasa bezbednosti od požara SKb2

Gravevinski elementi za koje se postavljaju srednji zahtevi:

- 1) gravevinski elementi, čije otkazivanje ne može da dovede do urušavanja noseve konstrukcije (nosevi i deo konstrukcije, celokupne konstrukcije) ili konstrukcije požarnog sektora, kao što su neukrućene tavanice;
- 2) gravevinski elementi noseve konstrukcije krova, čije otkazivanje može da dovede do urušavanja ostalog dela krovne konstrukcije požarnog sektora;

- 3) vrata otporna prema požaru i drugi slični elementi za zatvaranje otvora u pregradnim građevinskim konstrukcijama za koje su definisani određeni zahtevi u pogledu otpornosti;
- 4) nenoseći i spoljni zid kod koga postoji mogućnost dejstva požara spolja;
- 5) krovni pokrivač kod koga postoji mogućnost dejstva požara spolja.

Klasa bezbednosti od požara SKb1

Građevinski elementi za koje se postavljaju niski zahtevi:

1) građevinski elementi nosive konstrukcije krova, ukoliko otkazivanje pojedinih elemenata ne dovodi do urušavanja ostalog dela krovne konstrukcije požarnog sektora.

Razvrstavanje nosive konstrukcije krova nije potrebno u slučaju kada je krov požarno odvojen od preostalog dela požarnog sektora i ako u tako izdvojenom prostoru krova ne postoje dodatna požarna opterećenja.

Razvrstavanje određenih građevinskih elemenata u klase bezbednosti od požara (npr. unutrašnji nenoseći i pregradni zidovi unutar požarnog sektora, krovni pokrivač objekta koji ne predstavlja granicu požarnog sektora (npr. krovni paneli) i kod koga ne postoji mogućnost dejstva požara spolja, nenoseći i spoljni zidovi objekta koji ne predstavljaju granicu požarnog sektora i kod kojih ne postoji mogućnost dejstva požara spolja i sl.) nije neophodno u okviru ovog postupka dokazivanja.

Podaci potrebni za proračun

lan 33.

Za određivanje potrebne otpornosti prema požaru nosive konstrukcije i konstrukcije za razdvajanje požarnih sektora potrebni su sledeći podaci:

- 1) namena pojedinih delova objekta odnosno požarnih sektora (npr. površine proizvodnog prostora, površine za skladištenje, saobraćajne ili slobodne površine, sporedne prostorije i sl.);
- 2) struktura objekta (npr. građevne konstrukcije – vrsta, raspored i konstrukcija, broj etaža požarnog sektora, dimenzije i položaj požarnog sektora i sl.);
- 3) požarno opterećenje u požarnim sektorima (visina skladištenja robe, masa i energetska vrednost gorivih materijala, svojstvo gorenja, požarno opterećenje koje potiče od nezaštićenih materijala, požarno opterećenje u zatvorenim sistemima i sl.);
- 4) veličine koje utiču na izračunavanje ekvivalentnog trajanja požara (toplotno prigušenje građevnih konstrukcija – svojstvo prodiranja toplote, otvori za odvođenje toplote – vrsta, položaj i veličina i sl.);
- 5) druge veličine koje su od uticaja na izračunavanje proračunski potrebne otpornosti prema požaru (vatrogasna jedinica, stabilni sistemi za dojavu i gašenje požara i sl.).

lan 34.

Proračunska potrebna otpornost prema požaru $erft_F$ izražena u minutima izračunava se jednačinom:

$$erft_F = t_a \cdot \gamma \cdot \alpha_L$$

pri tome je:

t_a – ekvivalentno trajanje požara izraženo u [min];

– sigurnosna dopunska vrednost za građevinske konstrukcije određene klase bezbednosti od požara SK_{b3} , SK_{b2} i SK_{b1} ;

L – dodatna vrednost koja uzima u obzir ograničavanje širenja požara na osnovu tehničke zaštite od požara.

lan 35.

Ekvivalentno trajanje požara t_a izraženo u minutima izražava se jednačinom:

$$t_a = q_R \cdot c \cdot w$$

pri tome je:

q_R – proračunsko požarno opterećenje izraženo u $[\text{kWh}/\text{m}^2]$;

c – faktor proračunavanja izražen u $[\text{min m}^2/\text{kWh}]$ dobija se iz Tabele 2. Preko ovog faktora uzima se u obzir uticaj svojstava provođenja toplote granicnih građevinskih konstrukcija (zidovi, međuspratne konstrukcije, tavanice, stakla);

w – faktor odvođenja toplote kao bezdimenzionalna korektivna vrednost kojom se uzima u obzir uticaj otvorenih površina ili površina koje mogu da se otvore na odvođenje toplote nastale u slučaju požara. Ocenjuje se u kojoj meri to može dovesti do rasterećenja temperature građevinskih konstrukcija. Pri tome bitne faktore uticaja predstavljaju efikasne površine otvora u zidovima i u krovu, kao i merodavna visina požarnog sektora.

lan 36.

Kod požarnih sektora sa više etaža potrebno je da se, pored utvrđivanja ekvivalentnog trajanja požara u požarnom sektoru $t_{a,Ei}$ odredi i ekvivalentno trajanje požara $t_{a,Ei}$ za svaku etažu.

Za utvrđivanje ekvivalentnog trajanja požara $t_{a,Ei}$ posmatrane etaže je, pored proračunskog požarnog opterećenja $q_{R,i}$, potrebno uzeti u obzir dodatni udeo proračunskog požarnog opterećenja $q_{R,i-1}$ u nizu pretpostavljenog širenja požara iz etaže $i-1$ koja se nalazi ispod etaže i :

$$t_{a,Ei} = c_i \cdot w_i \cdot (q_{R,i} + \beta_V \cdot q_{R,i-1})$$

pri tome je:

$t_{a,Ei}$ – ekvivalentno trajanje požara na etaži i izraženo u $[\text{min}]$;

c_i – faktor proračunavanja izražen u $[\text{min m}^2/\text{kWh}]$ koji uzima u obzir uticaj svojstava provođenja toplote granicnih građevinskih konstrukcija na etaži i ;

w_i – faktor odvođenja toplote za etažu i ;

$q_{R,i}$ – proračunsko požarno opterećenje na etaži i izraženo u $[\text{kWh}/\text{m}^2]$;

$q_{R,i-1}$ – proračunsko požarno opterećenje na etaži $i-1$ izraženo u $[\text{kWh}/\text{m}^2]$;

β_V – bezdimenzioni faktor za srazmerno razmatranje proračunskog požarnog opterećenja $q_{R,i-1}$ na etaži i .

Bez daljeg dokazivanja može se uzeti da je $\beta_V = 0,3$.

U slučaju kada se dobije da je $t_{a,Ei} < t_{a,Ei-1}$, tada je pod uslovima iz lana 37. ovog pravilnika potrebno uzeti $t_{a,Ei} = t_{a,Ei-1}$.

Ian 37.

Ako se za neku etažu izra una manje ekvivalentno trajanje požara $t_{a,Ei}$ nego što je ekvivalentno trajanje požara t_a za požarni sektor, tada ovo manje ekvivalentno trajanje požara sme da se primeni samo ako se radi o najvišoj etaži nekog dela objekta.

Ako se za neku etažu izra una ve e ekvivalentno trajanje požara $t_{a,Ei}$ nego što je ekvivalentno trajanje požara t_a za požarni sektor, tada za etažu iznad važi slede e pravilo:

- 1) ako je zbir otvora u tavanici 2% od ukupne površine tavanice, tada je ve e ekvivalentno trajanje požara $t_{a,Ei}$ merodavno samo za doti nu etažu;
- 2) ako je zbir otvora u tavanici po etaži 20% od ukupne površine tavanice, tada je ve e ekvivalentno trajanje požara $t_{a,Ei}$ merodavno i za etažu iznad;
- 3) kod otvora u tavanici izme u grani nih vrednosti navedenih u ta . 1) i 2) ovog lana, ekvivalentno trajanje požara $t_{a,Ei}$ se za etažu iznad izra unava linearnom interpolacijom;
- 4) kod površina otvora $> 20 \text{ m}^2$ je za etažu iznad merodavno ve e ekvivalentno trajanje požara $t_{a,Ei}$.

Ian 38.

Prora unsko požarno optere enje q_R izraženo u $[\text{kWh}/\text{m}^2]$ odre uje se iz prora unskog požarnog optere enja nezašti enih materijala ($q_{R,u}$) i prora unskog požarnog optere enja zašti enih materijala u zatvorenim sistemima ($q_{R,g}$):

$$q_R = q_{R,u} + q_{R,g}$$

Usvaja se da je minimalno prora unsko požarno optere enje $q_R = 15 \text{ kWh}/\text{m}^2$.

Prora unsko požarno optere enje $q_{R,u}$ $[\text{kWh}/\text{m}^2]$ nezašti enih materijala izra unava se na slede i na in:

$$q_{R,u} = \frac{\sum (M_i \cdot H_{ui} \cdot m_i)}{A_B}$$

pri tome je:

M_i – masa pojedina nog nezašti enog materijala u $[\text{kg}]$;

H_{ui} – energetska vrednost pojedina nog materijala u $[\text{kWh}/\text{kg}]$;

m_i – faktor sagorevanja pojedina nog gorivog materijala;

A_B – površina požarnog sektora $[\text{m}^2]$

Pod nezašti enim materijalima podrazumevaju se svi gorivi sistemi, pogonski materijali i materijali za skladištenje, pakovanja, kao i gorivi gra evinski materijali gra evinskih konstrukcija uklju uju i pokrivke, ukoliko nije druga ije odre eno.

Prora unsko požarno optere enje $q_{R,g}$ $[\text{kWh}/\text{m}^2]$ zašti enih materijala izra unava se na slede i na in:

$$q_{R,g} = \frac{\sum (M_i \cdot H_{ui} \cdot m_i \cdot \psi_i)}{A_B}$$

pri tome je:

M_i – masa pojedina nog zašti enog materijala u [kg];

H_{ui} – energetska vrednost pojedina nog materijala u [kWh/kg];

m_i – faktor sagorevanja pojedina nog gorivog materijala;

A_B – površina požarnog sektora [m^2];

α_i – kombinovana dopunska vrednost.

Pod zašti enim materijalima podrazumevaju se svi gorivi materijali u zatvorenim sistemima (npr. u cevovodima ili rezervoarima od eliki nog lima ili od drugih materijala sli njih karakteristika).

Prilikom prora una slede i gorivi materijali se ne uzimaju u obzir:

- 1) materijali koji se obra uju ili skladište u takvom stanju da je pri o ekivanom dejstvu požara isklju eno njihovo gorenje (npr. gorivi materijali koji su stalno u mokrom stanju);
- 2) gorivi sastavni delovi gra evinskih konstrukcija, pri emu se pomo u jednog me usloja ili omota a od negorivih gra evinskih materijala osigurava da gorivi delovi za vreme koje odgovara prora unskoj potrebnoj otpornosti prema požaru ne doprinose požaru;
- 3) gra evinski elementi krovne nose e konstrukcije na injeni od gorivih gra evinskih materijala, koji su unutar požarnog sektora efikasno razdvojeni od preostalog dela požarnog sektora me uspratnom konstrukcijom (tavanicom), koji je sa injen od negorivih gra evinskih materijala dimenzionisanih najmanje za klasu bezbednosti od požara *SKb3*;
- 4) gasna pogonska sredstva u cevovodima (npr. od elika ili drugih materijala sli njih požarnih svojstava), ukoliko u ostalom delu nije prekora eno minimalno prora unsko požarno optere enje iz stava 2. ovog lana;
- 5) elektri ni kablovi i provodnici uklju uju i kablovske uvodnice u rasklopnim blokovima elektri nih instalacija koji su izra eni od negorivih materijala.

Prilikom utvr ivanja površine požarnog sektora A_B ne ura unavaju se površine slobodnih otvora i površine otvora sa rešetkastim i limenim platformama za koje se ne dimenzioniše potrebna otpornost prema požaru. Požarno optere enje na ovim površinama, dodaje se površini etaže koja se nalazi ispod, a koja može da se ura unava.

U slu aju kada se prora un vrši za pojedine etaže požarnog sektora sa više etaža tada se umesto površine požarnog sektora A_B uzima površina odre ene etaže A_{Ei} .

lan 39.

Faktor sagorevanja m je dodatna vrednost kojom se množi požarno optere enje uz uvažavanje požarnih svojstava gorivih materijala u dogovaraju oj vrsti, obliku i raspodeli.

Faktor sagorevanja m i energetska vrednost pojedina nog materijala H_{ui} odre uju se za svaki gorivi materijal zavisno od na ina smeštaja, gustine, visine skladištenja i vlažnosti prema Tabeli 1. koja je odštampana uz ovaj Pravilnik i ini njegov sastavni deo.

Usvajanje faktora sagorevanja $m < 0,2$ nije dozvoljeno.

lan 40.

Preko kombinovane dopunske vrednosti α_i uzima se u obzir uzajamno dejstvo nezašti enih i zašti enih požarnih optere enja.

Najnepovoljnije zaštite proračunske požarne opterećenje se ocenjuje sa kombinovanom dopunskom vrednosti i .

Kombinovana dopunska vrednosti i se pojednostavljeno može usvojiti:

- 1) za rezervoar/sistem sa najvećim požarnim opterećenjem $i = 0,8$
- 2) za sve druge rezervoare/sisteme $i = 0,55$

Za te nosti sa ta kom paljenja $>100^{\circ}\text{C}$ (npr. hidrauli na ulja, ulja za rezanje ili podmazivanje) koje se koriste u mašinama (npr. alatnim mašinama, presama, motorima, kompresorima) i koje se pri upotrebi ne zagrevaju iznad ta ke paljenja, pri emu je dodatno nezaštite proračunske požarne opterećenje $q_{R,u} > 45 \text{ kWh/m}^2$, može se usvojiti:

- 1) za rezervoar/sistem sa najvećim požarnim opterećenjem $i = 0,8$;
- 2) za sve druge rezervoare/sisteme $i = 0$.

Ako je dodatno nezaštite proračunske požarne opterećenje $q_{R,u} > 45 \text{ kWh/m}^2$, tada se usvaja $i = 1$.

lan 41.

Faktor proračunavanja (c) izražen u $[\text{min m}^2/\text{kWh}]$ dat je u Tabeli 2. u zavisnosti od grupe uticaja grani nih građevinskih konstrukcija.

Tabela 2.

FAKTOR PRERA UNAVANJA (c)	
c [min m ² /kWh]	Grupa uticaja grani nih građevinskih konstrukcija ^a
0,15	I
0,20	II
0,25	III

^a Grani ne građevinske konstrukcije se prema provo enju toplote u slu aju požara klasifikuju na slede i na in:

Grupa uticaja I:
Gra evinske konstrukcije tj. gra evinski materijali sa velikim stepenom provo enja toplote kao što su: staklo, aluminijum, elik i sl.

Grupa uticaja II:
Gra evinske konstrukcije tj. gra evinski materijali sa srednjim stepenom provo enja toplote kao što su: beton, laki beton sa zapreminskom masom $> 1000 \text{ kg/m}^3$, kao npr. silikatna opeka, gra evinske konstrukcije sa malterom, gra evinska opeka.

Grupa uticaja III:
Gra evinske konstrukcije tj. gra evinski materijali sa malim stepenom provo enja toplote kao što su: gra evinski materijali sa zapreminskom masom 1.000 kg/m^3 , kao npr. gra evinski materijali za izolaciju, porozni beton, drvo, lake gra evinske plo e, laki beton, izolacioni malter, višeslojne

gra evinske konstrukcije.

Ukoliko se apsorpciono dejstvo grani nih konstrukcija pri razvoju požara (potpuno razvijenom požaru) izgubi usled razaranja, može se usvojiti $c = 0,15$.

lan 42.

Faktor odvo enja toplote w je bezdimenzionalna korektivna vrednost kojom se uzima u obzir uticaj otvorenih površina ili površina koje mogu da se otvore radi odvo enja toplote nastale u slu aju požara. Ocenjuje se u kojoj meri to može dovesti do rastere enja temperature gra evinskih konstrukcija. Pri tome bitne faktore uticaja predstavljaju efikasne površine otvora u zidovima i u krovu, kao i merodavna visina požarnog sektora.

Da bi se obezbedilo dovoljno ulaznog vazduha, potrebno je da se predvide otvori u donjoj polovini ili makar u donjoj etaži posmatranog požarnog sektora ili posmatrane etaže. Ovi otvori moraju da budu ukupne površine najmanje 6 m^2 i da budu otvoreni ili izvedeni tako da se prilikom vatrogasne intervencije mogu lako otvoriti.

Faktor odvo enja toplote w može da se izra una ili odredi grafi ki.

Kod izra unatih vrednosti kada je $w < 0,5$ uzima se da je $w = 0,5$.

Faktor odvo enja toplote w posebno zavisi od odnosa površina vertikalnih otvora A_v ili površina horizontalnih otvora A_h prema površini požarnog sektora A_B , ili kod požarnih sektora sa više etaža prema površini etaže A_{Ei} .

Kod požarnih sektora sa više etaža potrebno je odrediti faktor odvo enja toplote w_{Ei} za svaku etažu, pri emu se površine otvora koji se odnose na površinu osnove etaže obra unavaju prema lanu 44. Za obra unski sektor uzima se površina etaže A_{Ei} . Odvo enje toplote preko horizontalnih otvora izme u etaža utvr uje se prema l. 45. i 46. ovog pravilnika.

Prilikom prora una uzimaju se u obzir samo merodavne površine horizontalnih otvora u tavanici iznad pojedine etaže unutar požarnog sektora. Kod površina otvora na plafonima i krovu, koje odozdo prema gore postaju manje, za odre ivanje A_h merodavna je najmanja površina. Me utim, ako se površine na plafonima i na krovu odozdo prema gore pove avaju, za odre ivanje A_h merodavna je površina otvora iznad posmatrane etaže.

lan 43.

Površine za odvo enje toplote koje se uzimaju u obzir:

- 1) površine otvora u krovu ili zidovima koje stalno postoje i vode u slobodan prostor, kao i otvori u tavanicama etaža u okviru dokaza za etaže sa minimalnom veli inom pojedina nog slobodnog otvora od 1 m^2 ;
- 2) površine otvora opremljene ure ajima za odvo enje dima i toplote koji se automatski otvaraju u slu aju dejstva dima ili toplote prema SRPS EN 12101-2;
- 3) površine vrata i ventilacionih otvora koji vode u slobodan prostor i sa spoljne strane mogu da se otvore bez primene sile, ukoliko je obezbe eno otvaranje;
- 4) površine otvora sa staklom, koje se u potpunosti ili delimi no razara u požaru;
- 5) površine otvora, koji su pokriveni materijalima ili zatvoreni i koji se u slu aju požara razaraju u periodu od najviše 15 min.

Stakla, koje uništavanje se ne očekuje u slučaju požara ili ne mogu da se otvore u slučaju požara (npr. staklo otporno prema požaru, blindirano staklo, armirano staklo, sigurnosno staklo i sl.), ne smeju se računavati kao površine za odvođenje toplote.

Ivan 44.

Faktor odvođenja toplote w određuje se iz odnosa vrednosti a_v i a_h :

$$a_v = \frac{A_v}{A}$$

$$a_h = \frac{A_h}{A}$$

pri tome je:

A_v – površina vertikalnih otvora u spoljnim zidovima u [m²];

A_h – površina horizontalnih otvora u krovu tj. tavanici jedne etaže u [m²];

A – površina odgovarajućeg požarnog sektora (A_B, A_{Ei}) u [m²].

Ukoliko nema horizontalnih površina za odvođenje toplote ili su male ($a_h \leq 0,005$) a vertikalne površine za odvođenje toplote pretežno se nalaze u donjoj površini prostorije, za A_v se uzima samo:

$$A_v \leq 2 \cdot (A_{v,ob})$$

pri tome je:

$A_{v,ob}$ – površina vertikalnih otvora u gornjoj polovini spoljnih zidova u [m²].

Faktor w se izražava iz:

$$w = w_0 \cdot a_v \geq 0,5$$

pri tome je:

w_0 – faktor kojim se uzimaju u obzir horizontalne i vertikalne površine za odvođenje toplote i određuje se iz grafika Slika 1.


w – faktor kojim se uzima u obzir srednja visina h određenog požarnog sektora;

h – prosečna unutrašnja visina određenog požarnog sektora, odnosno unutrašnja visina etaže u [m];


Faktor w određuje se računski preko formule ili iz grafika Slika 2:

$$a_v = \left(\frac{6,0}{h}\right)^{0,7}$$

Kod utvrđivanja vrednosti w_0 i w iz grafika sa Slike 1. i Slike 2. dozvoljena je interpolacija.

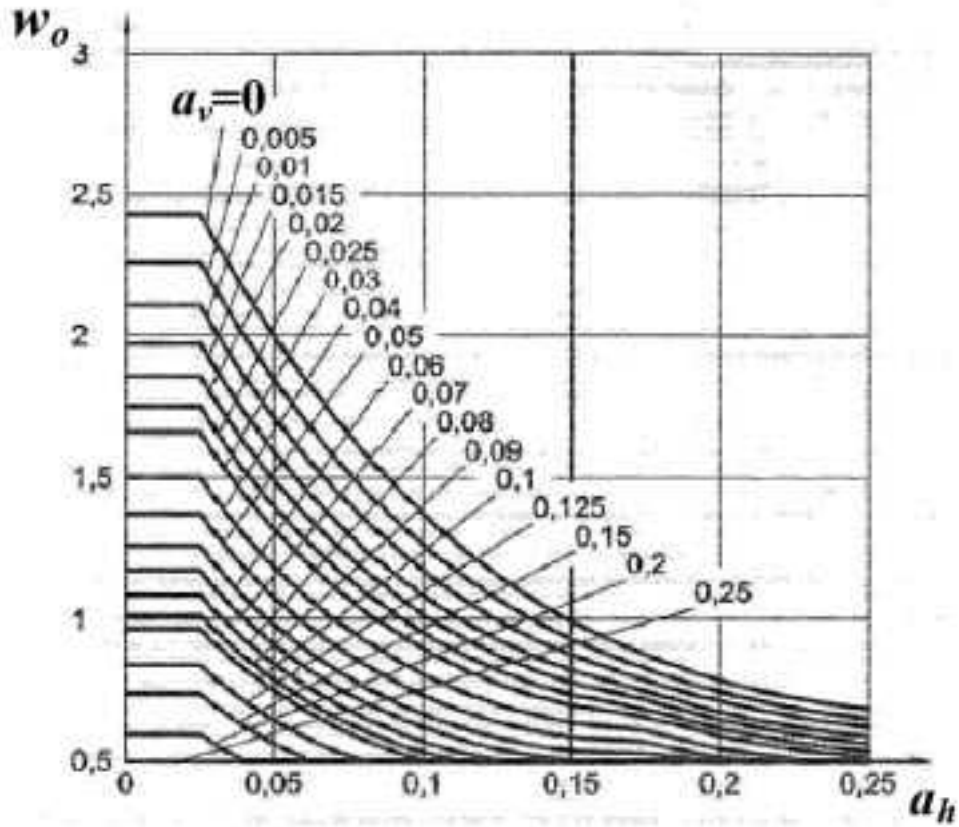

Слика 1. Фактор w_o у зависности од a_h и a_b

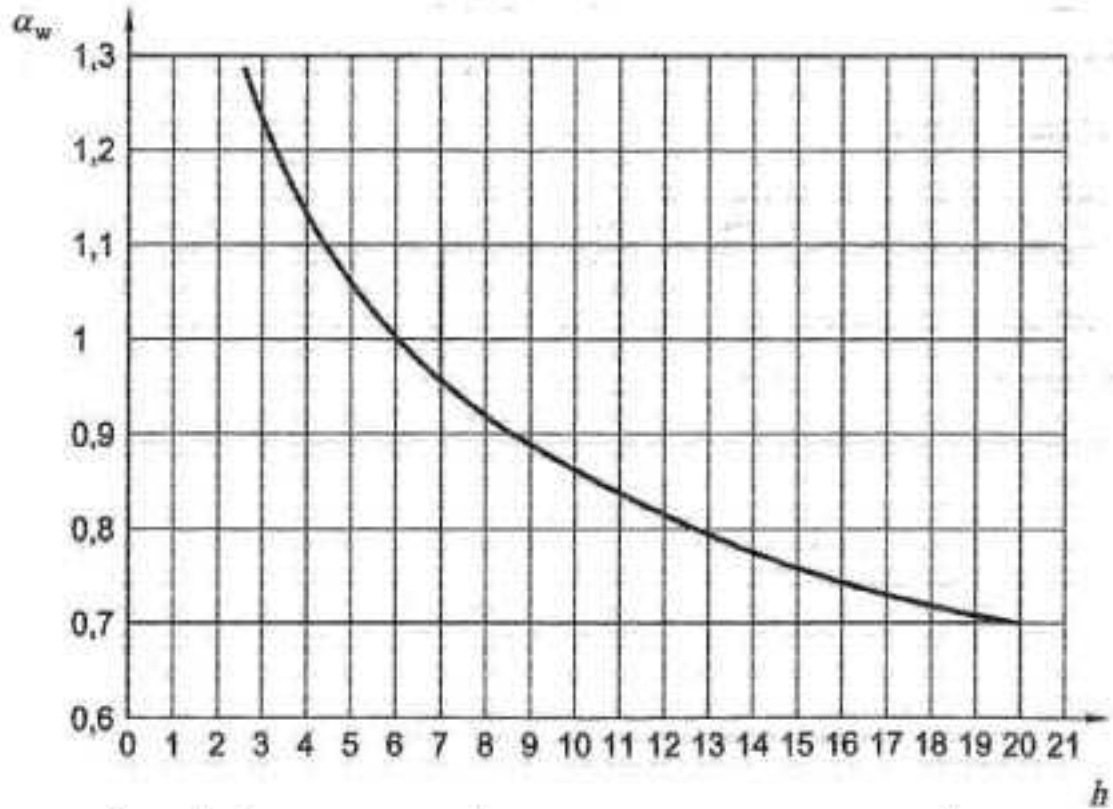

Слика 2. Фактор a_w за утицај просечне унутрашње висине на w фактор

Вишетажни požarni сектори са отворима < 20% на таваницама и на крову

lan 45.

Površine za odvođenje toplote kod višetažnih požarnih sektora su površine predviđene za otvaranje. Ovaj uslov je ispunjen bez posebnog dokaza za površine za odvođenje toplote date u lanu 43. stav 1. tačka 1) i 2) ovog pravilnika.

S obzirom na to da se odvođenje toplote u takvim prostorijama vrši konvekcijom, potrebno je, pored površina za odvođenje toplote, obezbediti i otvore za dovod svežeg vazduha u donjem delu prostora, nezavisno od odvoda toplote.

Kod požarnih sektora sa više etaža otvori u tavanicama mogu da se urađuju kao horizontalni otvori za odvođenje toplote za pojedine etaže ako su u svim tavanicama jednake veličine i postavljeni u ležećem položaju jedan iznad drugog i ako na krovu postoje najmanje dva velika otvora jednake veličine.

Izuzetno od stava 3. ovog lana, mogu da se urađuju i otvori koji nisu postavljeni jedan iznad drugog, odnosno koji su postavljeni pomeću, ukoliko su isti ravnomerno raspoređeni iznad tavanica i u zoni krova. Ravnomerno raspoređenim otvorima smatraju se otvori postavljeni na nivo in kojim se obezbeđuje da postoji najmanje jedan otvor na 400 m^2 u površinama koje leže jedna iznad druge.

Ako na svim etažama postoje jednake visine etaža ili ako više etaže imaju veću visinu, tada faktor odvođenja toplote treba odrediti prema jednačini iz lana 44. ovog pravilnika.

Ako je visina h_{i+1} ravni iznad $i + 1$ jednaka polovini visine h_i posmatrane ravni ($h_{i+1} = 0,5 h_i$), tada faktor odvođenja toplote w_i posmatrane ravni treba povećati za 25%. Kod vrednosti $0,5 < h_{i+1}/h_i < 1,0$ može da se interpoliše.

Ako ne postoje ravnomerno raspoređeni otvori tada se, prilikom određivanja faktora odvođenja toplote, merodavna površina horizontalnih otvora umanjuje sa 0,8, odnosno u proračun uzimaju kao merodavne površine otvora A_{vi} i $0,8 \cdot A_{hi}$ koje moraju biti u relaciji sa površinom etaže A_{Ei} .

Višetažni požarni sektori sa otvorima 20% u tavanicama i na krovu koji se nalaze neposredno jedan iznad drugog

lan 46.

Kao merodavna visina za određivanje faktora w_w prema lanu 44. ovog pravilnika može se uzeti rastojanje između poda pojedine etaže i donje ivice krova.

Kod požarnih sektora kod kojih međuspratne konstrukcije nemaju klasifikovanu otpornost prema požaru, ne vrši se proračun za pojedinu etažu već se vrši proračun kao za jednoetažni požarni sektor, pri čemu se požarno opterećenje i površina otvora na krovu posmatraju u odnosu na površinu osnove požarnog sektora. Visina požarnog sektora u tom slučaju odgovara rastojanju između površine osnove i krova.

lan 47.

Sigurnosna dopunska vrednost određuje se iz Tabele 3. u zavisnosti od klase bezbednosti od požara SK_{b3} , SK_{b2} i SK_{b1} građevinske konstrukcije i odgovarajućih površina.

Dopunska vrednost za druge površine, osim onih navedenih u Tabeli 3., može se dobiti linearnom interpolacijom.

Tabela 3.

SIGURNOSNA DOPUNSKA VREDNOST ()						
1	2	3	4	5	6	7
Površina požarnog sektora [m ²]	Objekat sa jednom etažom			Požarni sektori sa više etaža		
	SK _{b3}	SK _{b2}	SK _{b1}	SK _{b3}	SK _{b2}	SK _{b1}
2.500	1,00	0,60	0,50	1,25	0,90	0,50
5.000	1,05	0,60	0,50	1,35	1,00	0,60
10.000	1,10	0,70	0,50	1,45	1,10	0,70
20.000	1,20	0,80	0,50	1,55	1,20	0,80
30.000	1,25	0,90	0,50	1,60	1,25	0,90
60.000	1,35	1,00	0,55	-	-	-
120.000	1,50	1,10	0,60	-	-	-

Ilan 48.

Dodatna vrednost L uzima u obzir ograničavanje širenja požara u požarnom sektoru na osnovu infrastrukture u pogledu tehničke zaštite od požara, kao npr. vatrogasne jedinice, automatskih stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara.

Dodatna vrednost dobija se prema Tabeli 4. kao proizvod brojeva iz kolona 1, 2 i 3. Ukoliko za kolone 1 do 3 ne postoje mere koje mogu da se uračunavaju, uzima se vrednost 1,0.

Tabela 4.

DODATNA VREDNOST (L)			
Vatrogasna jedinica		Sistemi zaštite od požara	
Broj vatrogasaca ^a	1	2	3
	Uticao vatrogasne jedinice	Uticao stabilnih sistema za dojavu požara	Uticao stabilnih sistema za gašenje požara
	Numeričke vrednosti faktora uticaja		
13	0,90	0,90	0,60
17	0,85		
21	0,80		
25	0,70		
33	0,60		
^a Broj vatrogasaca mora biti ravnomerno raspoređen po smenama			

Ako je ukupna ocena mera iz Tabele 4. $L = 0,85$, tada korektivna vrednost L može da se smanji na:

- 1) 80% pri $q_R = 45 \text{ kWh/m}^2$;
- 2) 90% pri $q_R = 100 \text{ kWh/m}^2$.

Klasifikacija proraunske potrebne otpornosti na požar

lan 49.

Proraunska potrebna otpornost prema požaru $erft_F$ klasifikuje se prema nazivnoj potrebnoj otpornosti na požar na slede i na in:

- 1) $0 < erft_F = 15$ min bez zahteva za otpornost prema požaru;
- 2) $15 < erft_F = 30$ min mala otpornost prema požaru – klasa otpornosti 30 min;
- 3) $30 < erft_F = 60$ min ve a otpornost prema požaru – klasa otpornosti 60 min;
- 4) $60 < erft_F = 90$ min velika otpornost na požar – klasa otpornosti 90 min.

Otpornost prema požaru elemenata konstrukcije prema klasama bezbednosti od požara mora odgovarati najmanje proraunskoj potrebnoj otpornosti prema požaru koja ne može biti ve a od 90 min.

Ako se iz prorauna za klasu bezbednosti od požara *SKb3*, dobije proraunska potrebna otpornost prema požaru ve a od 90 min, tada se postupak prorauna ponavlja sa korigovanim podacima potrebnim za proraun iz lana 33. ovog pravilnika.

lan 50.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 01-11977/17-3

U Beogradu, 28. decembra 2017. godine

Ministar,

dr Nebojša Stefanovi, s.r.

Tabela 1.

KARAKTERISTIKE GORIVIH MATERIJALA				
Broj	Vrsta materijala i na in skladištenje	Gustina skladištenja [%]	m–faktor	Toplotna mo H_c [kWh/kg]
1. DRVO I MATERIJALI NA BAZI DRVETA				
1.1	etinarsko drvo			
1.1.1	daske/plo e	50	1,0	4,8
		70	0,8	
1.1.2	greda 40 mm x 40 mm	50	1,0	4,8

1.1.3	greda 100 mm x 100 mm	50	0,7	4,8
		90	0,5	
1.1.4	greda 200 mm x 200 mm (gusto složene)	50	0,3	4,8
		95	0,2	
1.1.5	greda 500 mm x 500 mm (gusto složene)	50	0,2	4,8
		98	0,2	
1.1.6	okruglo drvo (bez kore) pre nika 150–300 mm	50	0,7	4,8
1.1.7	drvena vuna, presovana u pojedina ne loptu	8	1,0	4,8
		60	0,2	
1.2	Iverice, osb plo e i sl., naslagane jedna na drugu	99	0,2	4,8
1.3	Šperplo e			
1.3.1	horizontalne gusto slagane	-	0,2	4,8
1.3.2	horizontalne gusto slagane na drvenim paletama	-	0,8	4,8
1.4	Mali nameštaj od materijala na bazi drveta, neupakovan	15	1,2	4,8
1.5	Korpe	10	1,5	4,8
2. PAPIR, KARTON				
2.1.	Papir za pisanje i štampu			
2.1.1	papir velikog formata u „paketu” na drvenim paletama	100	0,2	-
2.1.2	papir velikog formata, vertikalno i horizontalno složene koje zasebno stoje na podu	100	0,5	-
2.1.3	u uskim rolnama, vertikalno i horizontalno složene na drvenim paletama	75	0,2	-

2.1.4	knjige (regal)	100	-	4,2
2.2	Karton (obojen ili neobojen)			
2.2.1	ise en, složen na drvenim paletama	100	0,2	-
2.2.2	u uskim rolnama, vertikalno i horizontalno složene na drvenim paletama	75	0,2	4,2
2.2.3	nesabijen, horizontalno složen, uklju uju i valovit karton	20	0,4	4,2
2.2.4	kontejner, prazan, složen jedan na drugi	6	1,8	4,2
2.3	Stari i koriš en papir			
2.3.1	uklju uju i karton presovan u balama	-	0,2	-
2.3.2	stari papir, slobodan, nesabijen	3	2,0	-
2.4	Sanitarni krep papir			
2.4.1	u rolni, u džaku	95	1,9	-
2.4.2	u velikim rolnama	80	1,3	3,7
3. TEKSTILNI PROIZVODI				
3.1	Otpadni materijal			
3.1.1	presovano u bale od pamu nih, poliamidnih i poliakrilnitrilnih vlakakana	-	0,8	-
3.1.2	sun er za iš enje, natopljen sa uljem, u otvorenom limenom kontejneru	10	0,7	-
3.1.3	ode a od svih vrsta vlakana, vise i	10-30	0,7	-
3.2	Pamuk			
3.2.1	tkanina	-	0,4	4,3
3.2.2	vlakna presovana u balama	-	0,2	4,3
3.3	Poliakrilnitrilna vlakna presovana u balama			
3.3.1	vlakna, mešavina poliamidnih vlakana, vuna kao i pamuk	-	0,8	8,2

3.3.2	vlakna, modifikovana sa 35% vinilhloridom	-	0,2	6,6
3.4	Poliamidna vlakna presovana u balama	-	1,1	7,9
3.5	Ovija vuna			
3.5.1	presovana u balama	-	0,2	5,8
3.5.2	rastresita	10	0,8	5,8
3.6	Tepisi (podne obloge)			
3.6.1	od filca, od svih vrsta vlakana, horizontalno gusto složeno na drvenim paletama	-	1,1	-
3.6.2	od filca, svih vrsta vlakana, horizontalno gusto slagani	-	0,2	6,0
3.6.3	sirovina bez postave, horizontalno retko slagana	-	1,5	6,0
4. SINTETIKI MATERIJALI				
4.1	Epoksi smole, bez ojačanja, u tečnom stanju	80	0,6	9,1
4.2	Merni uređaji i instrumenti od etilen-propilen-dien (mineralni deo 20%), uskladišten u kartonskim kutijama	30-90	0,4	-
4.3	Fenolna smola			
4.3.1	table staklene mineralne vune	100	0,7	6,0
4.4	Poliamid			
4.4.1	rol folija	30	1,4	8,1
4.5	Polikarbodimid			
4.5.1	tvrda pena gustine 16,8 kg/m ³	100	0,2	8,6
4.6	Poliesterska smola – nezasićena			
4.6.1	takozidni proizvodi (cevi, profili, lajsne i sl.) ojačani staklenim vlaknima, koji nisu gusto složeni	5-25	1,1	5,3
4.6.2	takozidni proizvodi (cevi, profili, lajsne i sl.) ojačani staklenim	90	0,9	5,3

	vlaknima, gusto složeni			
4.6.3	taknozidni proizvodi (cevi, profili, lajsne i sl.) oja ani staklenim vlaknima, sa toplotnom izolacijom od penastih materijala	5–10	1,1	-
4.7	Poliolefin			
4.7.1	polietilen – granulat u džakovima	-	0,8	12,2
4.7.2	polietilen – kontejner unutra je nezapaljiv sadržaj ili delovi složeni jedno na drugo ili prosuto	10	0,8	12,2
4.7.3	polietilen – rol folija	30	1,1	12,2
4.7.4	polipropilen – delovi u kartonskim kutijama	15	0,8	-
4.7.5	polipropilen – granulat u džakovima, gusto	-	1,2	12,8
4.7.6	polipropilen – granulat u džakovima, na drvenim paletama	80	1,3	-
4.7.7	polipropilen – cevi	10	0,8	12,2
4.7.8	polipropilen – kopolimer u kartonskim kutijama	30-90	1,1	-
4.8	Polistiren			
4.8.1	ABS – delovi u kartonskim kutijama	10	0,9	-
4.8.2	tanke lajsne, penasti polistiren u otvorenom kontejneru	10	2,1	11,0
4.8.3	PS-tvrda pena (gustina 20 kg/m ²)	100	0,4	11,0
4.8.4	PS-tvrda pena (gustina 23 kg/m ²)	100	0,9	11,0
4.9.	Poliuretan			
4.9.1	PUR-tvrda pena (gustina 36 kg/m ²)	100	0,3	6,7
4.9.2	PUR-meka pena (gustina 36 kg/m ²) u ži anim korpama	90	1,2	6,4
4.9.3	PUR-meka pena (gustina 36 kg/m ²) u sklopu sa drvenom konstrukcijom (tapaciran nameštaj)	50	1,4	-

4.10.	Polivinilhlorid-PVC			
4.10.1	PVC-U – delovi u ži anim korpama	30	0,4	5,0
4.10.2	PVC-U – delovi u kartonskim kutijama (tvrđi papir)	30-90	0,4	-
4.10.3	PVC-U – cevi na drvenim paletama, horizontalno složene	10	0,4	-
4.10.4	PVC-U – cevi, horizontalno složene	10	0,2	5,0
4.10.5	PVC-P – delovi u ži anim korpama	10	0,7	5,0
4.11	Polimetilmetakrilat	100	-	6,9
5. VRSTA GORIVA				
5.1	Briketi od mrkog uglja, nasuti ili složeni	50	0,3	5,8
5.2	Koks			
5.2.1	meko nasuti	60	0,2	8,1
5.2.2	u sklopu sa drvetom (delovi drveta 35%), meko nasuti	60	0,2	-
6. ZAPALJIVI FLUIDI USKLADIŠTENI U BURADIMA NA TEMPERATURI ISPOD TA KE KLJU ANJA, mFAKTOR SAGOREVANJA DEFINISAN SA OGRANI ENIM DOVODOM VAZDUHA				
6.1	Aceton	100	-	8,0
6.2	Benzin	100	0,7	11,9
6.3	Benzol	100	-	11,1
6.4	Hlorbenzol	100	0,5	11,2
6.5	Cikloheksan	100	0,6	12,1
6.6	Dizel, lako ulje za loženje	100	0,7	11,7
6.7	Dimetilformamid	100	1,8	6,1
6.8	Petrolej	100	-	11,6
6.9	Etilalkohol – etanol	100	-	7,5
6.10	Glikol	100	1,9	4,6
6.11	Izopropilalkohol – izopropanol	100	1,1	7,5
6.12	Kerozin	100	-	12,0
6.13	Motorno i mašinsko ulje	100	0,6	9,8

6.14	Metanol	100	1,0	5,4
6.15	Nitro razre iva	100	1,0	7,5
6.16	Nafta	100	-	12,1
6.17	Benzin za iš enje	100	-	11,9
6.18	Teško ulje za loženje	100	0,7	11,4
6.19	Silikon	100	0,2	8,9
6.20	Terpentin	100	0,6	11,5
6.21	Toluol	-	-	11,3
6.22	Ksilol	-	-	-
7. GUMA I BITUMENI				
7.1	Guma			
7.1.1	vu ne gumene trake u slojevima	100	0,2	12,2
7.1.2	samolepljiva traka za dihtovanje	20	0,8	5,8
7.1.3	gume za vozila od kau uka, retko raspore ene	10	0,4	12,2
7.1.4	gume za vozila od kau uka na drvenim paletama	10	0,6	-
7.2	Bitumeni			
7.2.1	blokovi bitumena	100	0,6	9,8
7.2.2	krovne membrane	60	0,5	8,0
8. HRANA				
8.1	Ražano brašno u malim papirnim džakovima, gusto složeno	-	1,0	-
8.2	Mast za hranu			
8.2.1	margarin sa najmanje 15% vode	10	0,2	9,0
8.2.2	margarin sa najmanje 15% vode uskladišten na drvenim paletama	40–60	1,6	-
8.3	Še er u malim papirnim džakovima, gusto složeno	-	0,2	-
9. ELEKTRO PROIZVODI				
9.1	Kablovi sa PVC izolacijom – kablovski snopovi na metalnim	30–90	0,5	5,0 ^a

	nosa ima			
10. OSTALO				
10.1	Radne cipele sa kožom i poluretanskim onovima, u kartonskom pakovanju	100	0,9	-
10.2	Kre ni amonijum nitrat u poliestarskim vrećama, gusto naslagane	90	0,2	0,6
10.3	Kre ni amonijum nitrat u poliestarskim vrećama, gusto naslagane na drvenim paletama	80	1,2	-
10.4	Koža, složena	5–15	1,2	5,3
10.5	Mast u otvorenom kontejneru	100	0,5	11,5
10.6	Audiokasete i diskete			
10.6.1	nefiksirane, lagano grubo složene	80	1,6	-
10.6.2	polikarbonat-kućne i poliestarske trake, nije gusto naslagano	80	0,4	-
10.6.3	polikarbonat-kućne i poliestarske trake u kartonskoj kutiji	100	0,2	-
10.7	Disperzivne boje u plastičnim kantama na drvenim paletama	80	0,05	-
^a Odnosi se samo na gorive komponente NAPOMENA: Tabela preuzeta iz DIN 18230-3				